




* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
08/07/2025	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité* -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	21,7	30,5	420 ↘	6 750 ↘	90 ↘	0 ↘
Centre du Bassin	Mérignac	21,5	30,4	1 110 ↘	450 ↘	30 ↘	30 ↗
Charente	La Moulière	21,6	33,0	30 ↘	150 ↗	390 ↗	90 ↗
	Fouras	21,4	33,8	500 ↘	100 ↘	52 ↘	0 ↘
Nord Charente	Ré Ste Marie	19,6	32,6	0 ↗	12 600 ↗	0 ↗	0 ↗
	Ré Loix	19,7	32,7	960 ↗	330 ↗	0 ↗	0 ↗
	Digolet (Marsilly)	20,7	32,7	15 270 ↗	150 ↘	0 ↗	0 ↗
Moyenne		20,9	32,2	2 613	2 933	80	17

Les flèches ↗↘↔ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

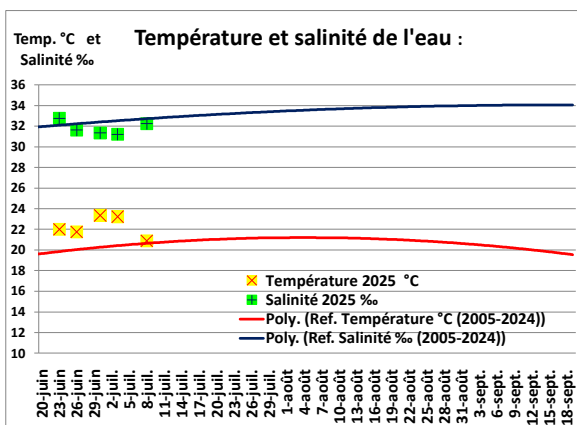





Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2024 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne est remontée à une valeur proche de la normale de saison (-0,3‰).

La température moyenne de l'eau est proche de la normale de saison (-0,3°C).

Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte

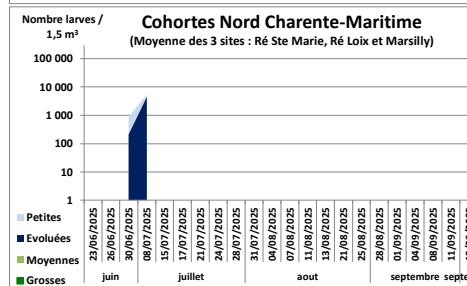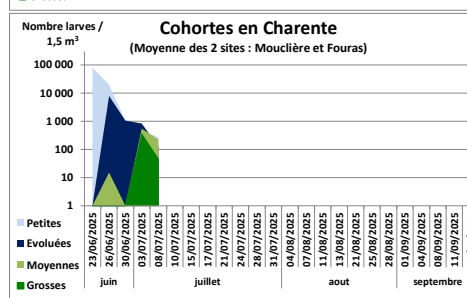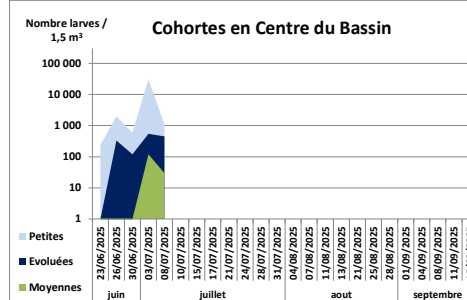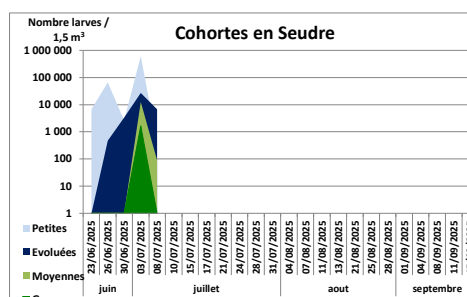

Commentaires : Les stades larvaires

- **Seudre : Coux ;**
 - Faibles quantités de larves aux stades Petites et Moyennes ;
 - Forte quantité de larves au stade Petites évoluées.
- **Centre du bassin : Mérignac ;**
 - Faibles quantités de Petites, Moyennes et Grosses ;
 - Quantité modérée de Petites évoluées.
- **Embouchure de La Charente**
 - **Moulière :**
 - Faibles quantités de Petites, Petites évoluées et Grosses ;
 - Forte quantité de Moyennes.
 - **Fouras :**
 - Faibles quantités de Petites, Petites évoluées et Moyennes.
- **Nord Charente :**
 - **Sainte Marie**
 - Forte quantité de Petites évoluées.
 - **Loix**
 - Faible quantité de Petites ;
 - Quantité modérée de Petites évoluées.
 - **Digolet**
 - Forte quantité de Petites ;
 - Faible quantité de Petites évoluées.

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 10 juillet 2025.

Données sur <https://www.cape-na.fr>