



Prélèvements du 7 juillet 2025

BM = 9h40


	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	23,5	31,6	350 ↗	3690 ↗	11 580 ↗	1 520 ↗
	Gujan	23,5	29,4	400 ↘	890 ↘	1 140 ↗	30 ↗
	Comprian	23,6	30,6	730 ↗	2 420 ↘	2 240 ↗	0 ↗
Secteur Ouest	Courbey	20,4	34,1	1 030 ↘	3160 ↘	0 ↗	0 ↗
	Piquey	23,2	33,0	210 ↘	5230 ↘	3 960 ↗	200 ↗
	Arès	23,5	33,0	550 ↘	9550 ↘	10 000 ↗	950 ↗
	Arguin	20	34,4	2 280 ↘	18470 ↗	1 290 ↗	0 ↗
Moyenne		22,5	32,3	793	6 201	4 316	386

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau à -1 m

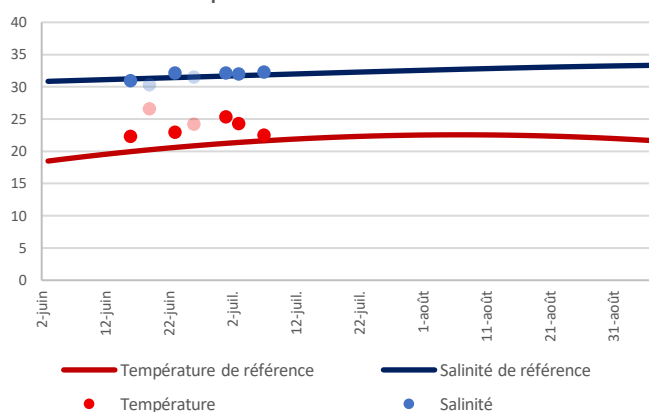


Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD (2013-2024)

La **température de l'eau** est supérieure (+ 0,9°C) à la moyenne de référence 2000-2024.

La **salinité** est supérieure (+ 0,5 ‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Évolution des cohortes de larves d'huîtres en 2025

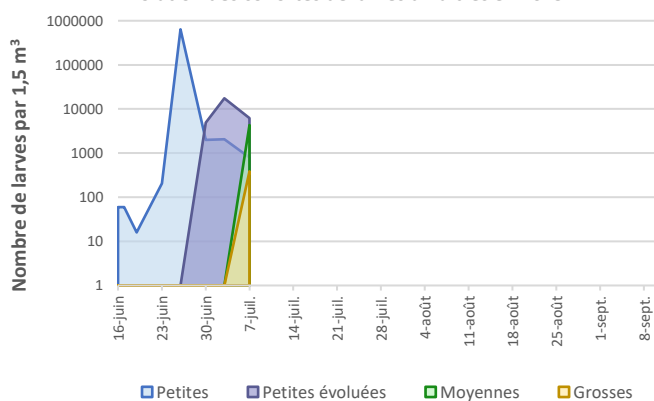**Secteur Est :**

- Quantités faibles de larves au stade **petites** sur tous les points.
- Quantités fortes de larves au stade **petites évoluées** et **moyennes** sur tous les points.
- Quantité forte de larves au stade **grosses** à Arams, quantité modérée à Gujan et pas d'observation à Comprian.

Secteur Ouest :

- Quantités faibles de larves au stade **petites** et quantités fortes de larves au stade **petites évoluées** sur tous les points.
- Quantités fortes de larves au stade **moyennes** sur tous les points sauf au Courbey (pas d'observation).
- Quantités fortes de larves au stade **grosses** au Courbey et à Arès. Pas d'observation au Courbey et à Arguin.

Prochains prélèvements : 8 juillet 2025

Léa Marmion – l.marmion@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>