



				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
27/07/2026	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité* -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
	Seudre	22,7	34,4	120 ↗	90 ↘	0 ↘	0 ↗
	Centre du Bassin	22,1	34,1	30 ↗	270 ↗	0 ↗	0 ↗
	Charente	21,4	34,7	24 060 ↗	750 ↗	0 ↗	0 ↗
	Fouras	21,4	34,7	630 ↗	1 200 ↗	30 ↗	0 ↗
	Nord Charente	20,8	33,5	30 ↗	270 ↗	0 ↘	0 ↗
	Ré Loix	20,8	33,5	0 ↘	300 ↗	0 ↗	0 ↗
	Digolet (Marsilly)	21,4	33,8	21 000 ↗	150 ↗	0 ↗	0 ↗
	Moyenne	21,5	34,1	6 553	433	4	0

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↗↘↔ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Appréciation des quantités de larves


Faible

Moyenne

Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰

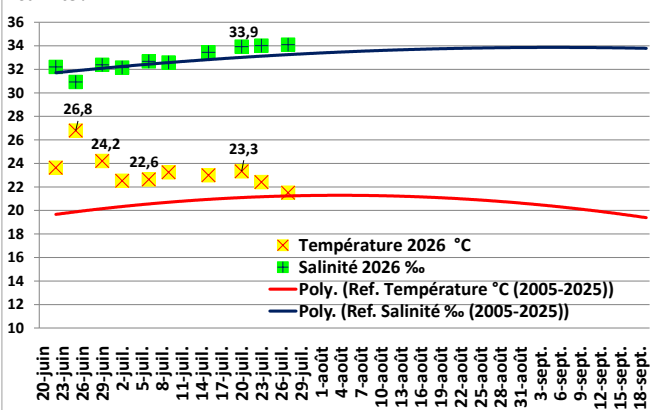

Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne (34,1‰) est supérieure de +0,4‰ à la normale de saison.

La température moyenne de l'eau est redescendue à 21,5°C, restant supérieure à la normale de saison de +0,8°C.

Commentaires : Les stades larvaires

Seudre : Coux

- ⇒ Faibles quantités de larves aux stades Petites et Petites évoluées ;

Centre du bassin : Mérignac





- ⇒ Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;

Embouchure de La Charente

- ⇒ Moulière
 - Forte quantité de Petites ;
 - Quantité modérée de Petites évoluées ;
- ⇒ Fouras :
 - Faibles quantités de Petites et Moyennes ;
 - Forte quantité de Petites évoluées.

Nord Charente

- ⇒ Sainte-Marie
 - Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;
- ⇒ Loix
 - Faible quantité de Petites évoluées ;
- ⇒ Digolet
 - Forte quantité de Petites ;
 - Faible quantité de Petites évoluées.

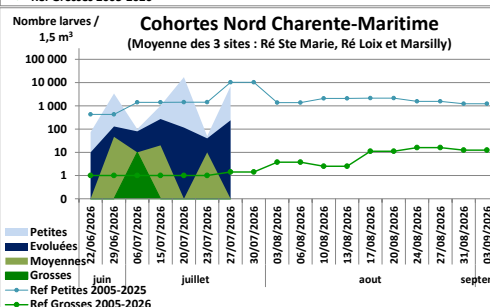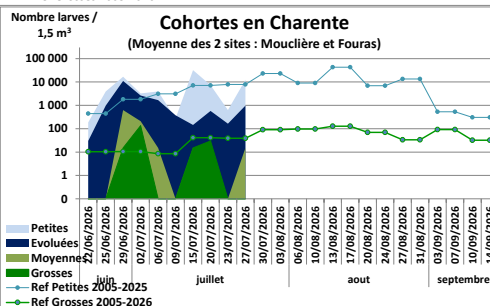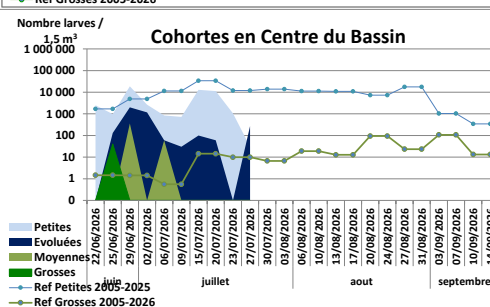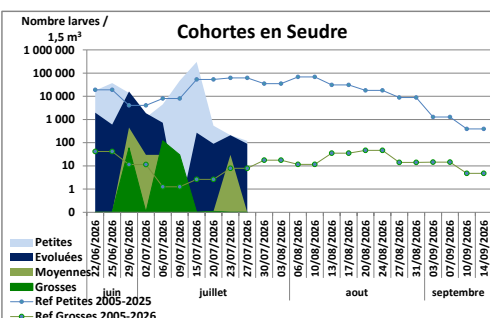

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 30 juillet 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>

et sur le site Velyger
<https://velyger.ifremer.fr/Access-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.