



				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
30/07/2026	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	23,0	34,4	90 ↗	0 ↗	0 ⇨	0 ⇨
Centre du Bassin	Mérignac	24,1	34,1	90 ↗	210 ↗	0 ⇨	0 ⇨
Charente	La Moulière	21,5	34,2	780 ↗	420 ↗	0 ⇨	0 ⇨
	Fouras	21,8	34,4	1 950 ↗	600 ↗	0 ↗	0 ⇨
Nord Charente	Ré Ste Marie	20,8	33,6	1 500 ↗	180 ↗	0 ⇨	30 ↗
	Ré Loix	21,0	33,7	630 ↗	240 ↗	0 ⇨	0 ⇨
	Digolet (Marsilly)	23,3	34,1	480 ↗	60 ↗	0 ⇨	0 ⇨
Moyenne		22,2	34,1	789	244	0	4

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↗↘⇨ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Appréciation des quantités de larves


Faible

Moyenne

Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰

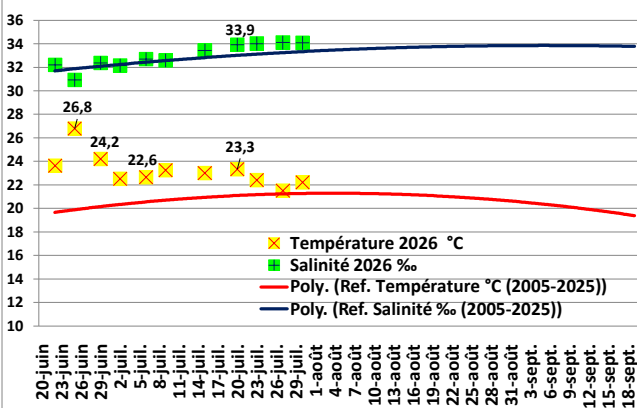

Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne (34,1‰) est supérieure de +1,11‰ à la normale de saison.

La température moyenne de l'eau est remontée à 22,2°C, supérieure à la normale de saison de +0,9°C.

Commentaires : Les stades larvaires

Seudre : Coux

⇨ Faible quantité de petites ;

Centre du bassin : Mérignac

⇨ Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;

Embouchure de La Charente

⇨ Moulière

○ Forte quantité de Petites ;
○ Quantité modérée de Petites évoluées ;

⇨ Fouras :

○ Faible quantité de Petites ;
○ Quantité modérée de Petites évoluées ;

Nord Charente

⇨ Sainte-Marie.





○ Faibles quantités de Petites, Petites évoluées et Grosses

⇨ Loix

○ Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;

⇨ Digolet

○ Faibles quantités de Petites et Petites évoluées.

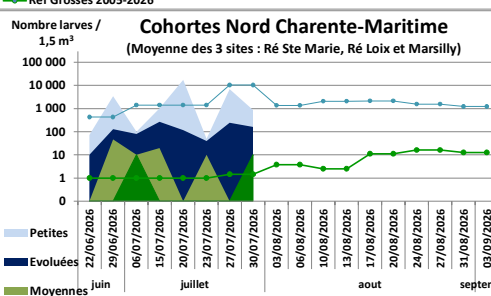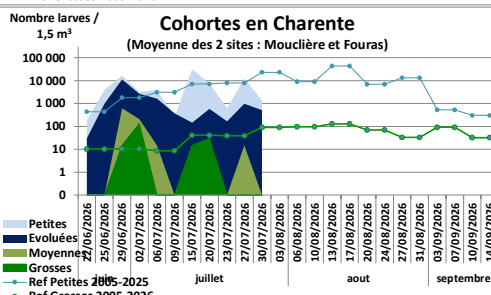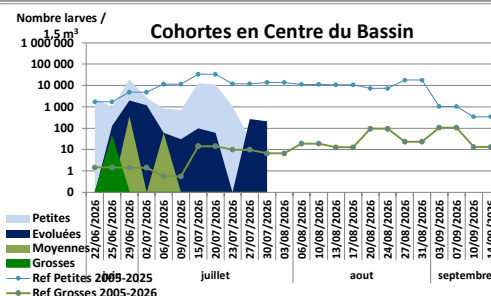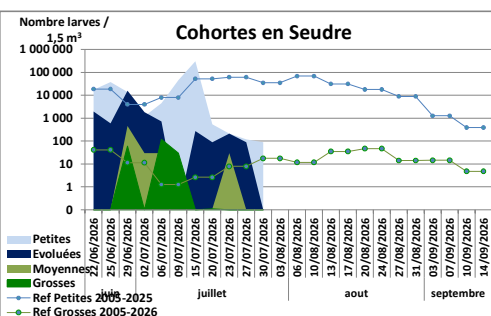

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 03 Août 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>

et sur le site Velyger
<https://velyger.ifremer.fr/Access-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.