



				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
15/07/2026	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité* -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
	Seudre						
	Coux	24,0	33,9	304 080 ↗	270 ↗	0 ⇨	0 ⇨
	Centre du Bassin						
	Mérignac	21,9	33,9	12 850 ↗	100 ↗	0 ⇨	0 ⇨
	Charente						
	La Moulière	Panne conductimetre		46 550 ↗	150 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Fouras	panne conductimetre		17 480 ↗	140 ⇨	30 ↗	30 ↗
	Nord Charente						
	Ré Ste Marie	21,9	33,0	300 ↗	330 ↗	0 ⇨	0 ⇨
	Ré Loix	21,9	33,1	1 560 ↗	90 ⇨	30 ↗	0 ⇨
	Digolet (Marsilly)	25,3	33,3	1 170 ↗	390 ↗	30 ⇨	0 ⇨
	Moyenne	23,0	33,4	54 856	210	13	4

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.


Les flèches ↗⇨⇨ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰

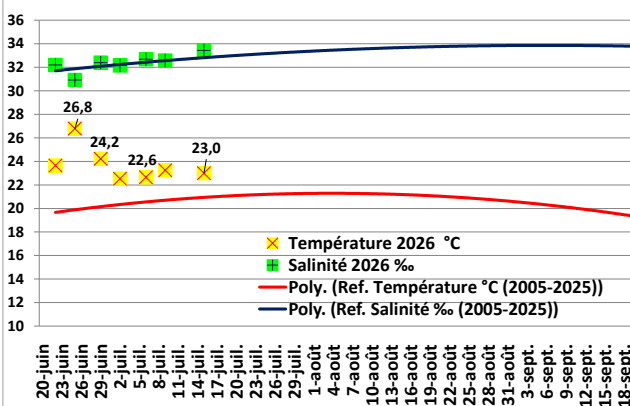

Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).





La salinité moyenne (33,4‰) est supérieure de +1‰ à la normale de saison.

La température moyenne de l'eau (23,0°C) est stable et reste supérieure de +2,6°C par rapport à la normale de saison.

Commentaires : Les stades larvaires

- **Seudre : Coux**
 - ⇨ Forte quantité de larves au stade *Petites* ;
 - ⇨ Faible quantité de *Petites évoluées*.
- **Centre du bassin : Mérignac**
 - ⇨ Forte quantité de *Petites* ;
 - ⇨ Faible quantité de *Petites évoluées*.
- **Embouchure de La Charente**
 - ⇨ **Moulière**
 - Forte quantité de *Petites* ;
 - Faible quantité de *Petites évoluées*.
 - ⇨ **Fouras** :
 - Forte quantité de *Petites* ;
 - Faibles quantités de *Petites évoluées*, *Moyennes* et *Grosses*.

- **Nord Charente**
 - ⇨ **Sainte-Marie**
 - Faible quantité de *Petites* ;
 - Quantité modérée de *Petites évoluées* ;
 - ⇨ **Loix**
 - Faibles quantités de *Petites* ;
 - *Petites évoluées* et *Moyennes* ;
 - ⇨ **Digolet**
 - Faibles quantités de *Petites* et *Moyennes* ;
 - Quantité modérée de *Petites évoluées*.

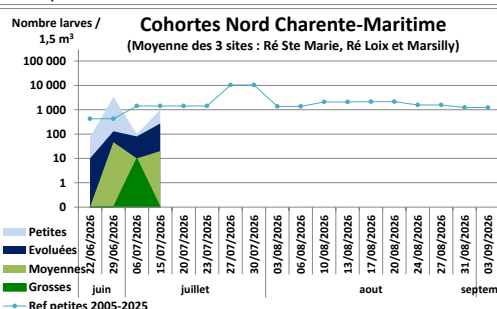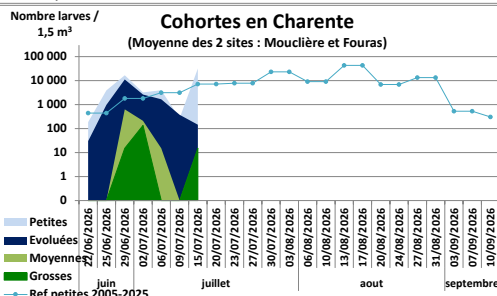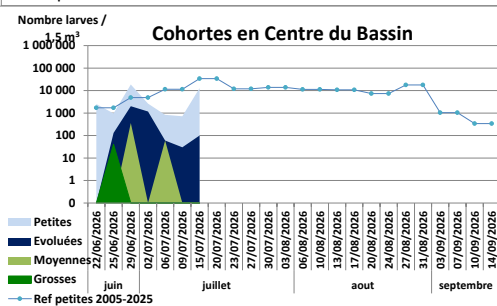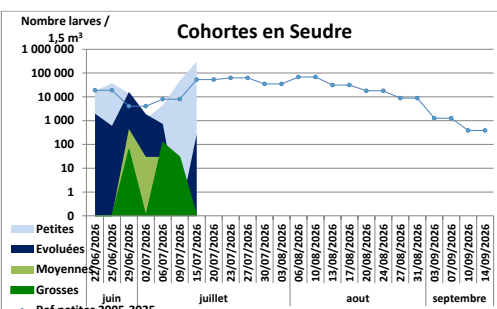

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 20 juillet 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>

et sur le site Velyger
<https://velyger.ifremer.fr/Access-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.