



				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
23/07/2026	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité* -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
	Coux	23,5	34,8	210 ↘	210 ↗	30 ↗	0 ⇨
	Centre du Bassin	22,2	34,0	1 050 ↘	0 ↘	0 ⇨	0 ⇨
	Charente						
	La Mouclière	22,4	34,1	1 140 ↘	30 ↘	0 ⇨	0 ↘
	Fouras	22,6	35,0	120 ↘	300 ↘	0 ⇨	0 ⇨
	Nord Charente						
	Ré Ste Marie	21,8	33,2	60 ↘	30 ↘	30 ↗	0 ⇨
	Ré Loix	21,9	33,2	60 ↘	90 ↘	0 ⇨	0 ⇨
	Digolet (Marsilly)	22,5	33,8	30 ↘	0 ↘	0 ⇨	0 ⇨
	Moyenne	22,4	34,0	381	94	9	0

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.


Les flèches ↗↘⇨ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰

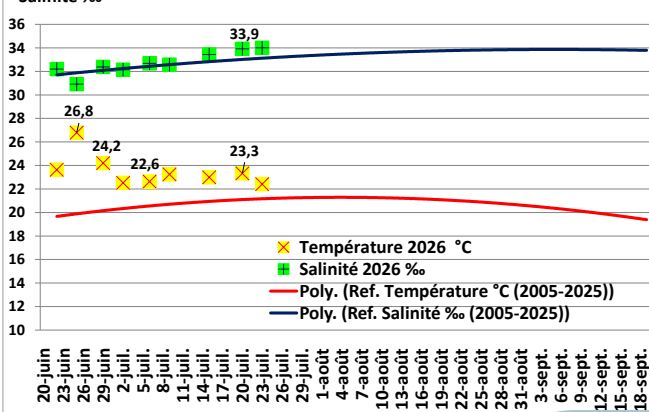

Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne (34‰) est supérieure de +0,8‰ à la normale de saison.

La température moyenne de l'eau (22,4°C) reste supérieure de +1,5°C par rapport à la normale de saison.

Commentaires : Les stades larvaires

➤ Seudre : Coux

- ⇨ Faibles quantités de larves aux stades *Petites*, *Petites évoluées* et *Moyennes* ;

➤ Centre du bassin : Mérignac

- ⇨ Faible quantité de *Petites* ;

➤ Embouchure de La Charente

- ⇨ Mouclière
○ Faibles quantités de *Petite* et *Petites évoluées* ;

⇨ Fouras :

- Faibles quantités de *Petite* et *Petites évoluées*.

➤ Nord Charente





- ⇨ Sainte-Marie.
○ Faibles quantités de *Petites*, *Petites évoluées* et *Moyennes* ;

⇨ Loix

- Faibles quantités de *Petites* et *Petites évoluées* ;

⇨ Digolet

- Faible quantité de *Petites*.

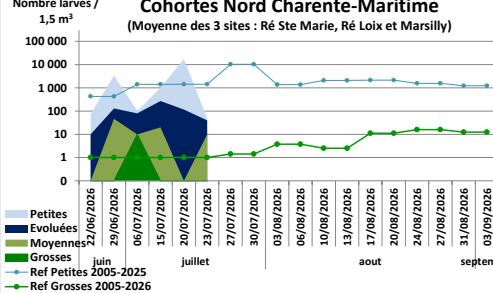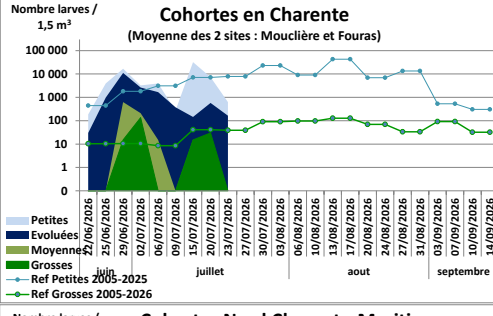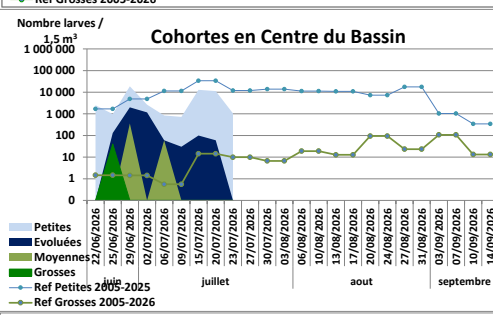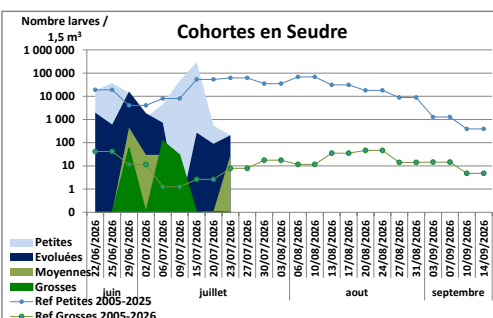

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 27 juillet 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>

et sur le site Velyger
<https://velyger.ifremer.fr/Access-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.