



Prélèvements du 23 juillet 2026
 BM = 06h41


	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	24,4	33,6	7 005 ↗	8 255 ↗	855 ↗	225 ↗
	Gujan	24,3	32,6	360 ↘	1 380 ↘	560 ↗	120 ↗
	Comprian	24,4	33,1	2 310 ↗	5 340 ↗	1 190 ↗	210 ↗
Secteur Ouest	Courbey	23,2	34,4	23 080 ↗	7 520 ↗	960 ↗	400 ↗
	Piquey	24,3	34,3	15 975 ↘	4 495 ↘	160 ↘	280 ↘
	Arès	24,4	34,3	3 915 ↘	425 ↘	0 ↘	240 ↘
	Arguin	19,1	35,0	3 500 ↘	2 530 ↘	225 ↘	0 ↘
Moyenne		23,4	33,9	8 021	4 278	564	211

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.


Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m

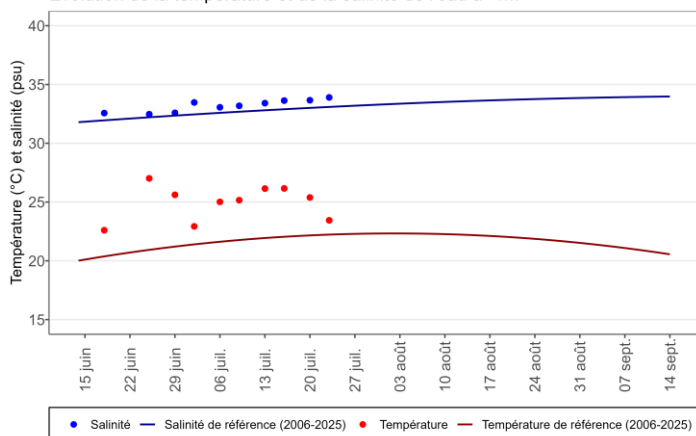

Evolution des cohortes de larves d'huîtres en 2026

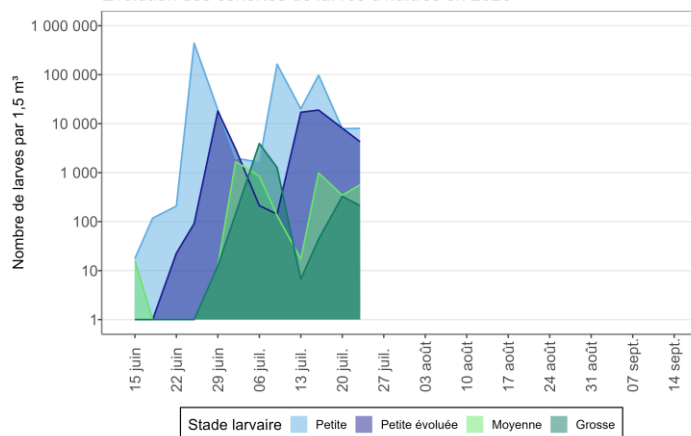

Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+1,2°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+0,8‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Secteur Est : Quantité modérée de larves au stade *petites* à Arams, quantités faibles sur les autres sites. Quantités élevées de larves aux stades *petites évoluées* et *moyennes* sur l'ensemble des points. Quantité modérée de larves au stade *grosses* à Gujan, quantités élevées sur les autres points.

Secteur Ouest : Quantités élevées au stade *petites* au Courbey et à Piquey, modérées sur les autres sites. Quantité modérée au stade *petites évoluées* à Arès, élevées sur les autres points. Quantité élevée au stade *moyennes* au Courbey, quantités modérées à Piquey et Arguin et pas d'observation à Arès. Aucune observation de larve au stade *grosses* à Arguin, quantités élevées sur les autres sites.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 27 juillet 2026.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>