

Prélèvements du 9 juillet 2026
 BM = 06h33

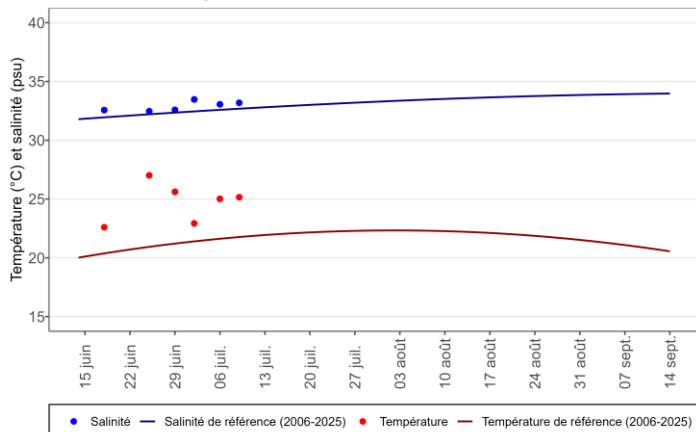

	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	25,9	32,7	201 200 ↗	100 ↘	40 ↘	120 ↘
	Gujan	26,3	32,1	46 985 ↗	450 ↗	35 ↘	140 ↘
	Comprian	26,4	32,0	109 320 ↗	0 ↘	0 ↘	400 ↘
Secteur Ouest	Courbey	24,0	33,9	477 720 ↗	0 ↘	0 ↘	450 ↗
	Piquey	25,3	33,6	277 920 ↗	240 ↘	320 ↘	2 040 ↘
	Arès	26,2	33,5	8 710 ↗	195 ↘	525 ↘	5 670 ↘
	Arguin	22,0	34,5	24 480 ↗	0 ↘	0 ↘	60 ↘
Moyenne		25,2	33,2	163 762	141	131	1 269

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m

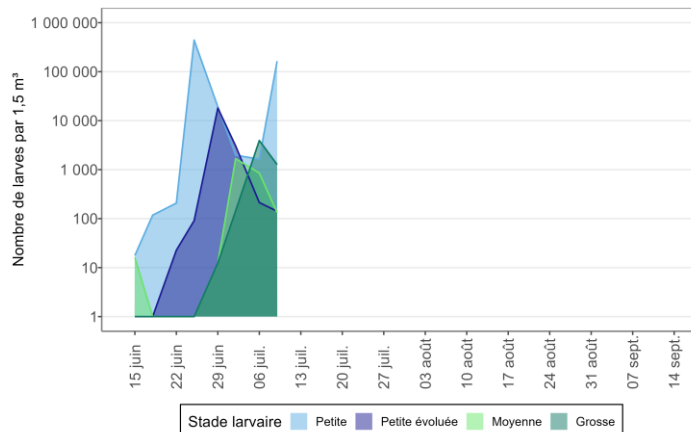


Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très largement supérieure (+3,4°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+0,5‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Evolution des cohortes de larves d'huîtres en 2026



Secteur Est : Quantités élevées de larves au stade *petites* sur l'ensemble des points. Quantité modérée au stade *petites évoluées* à Gujan, faible à Arams et absence à Comprian. Quantités faibles au stade *moyennes* à Arams et Gujan, absence à Comprian. Quantité élevée au stade *grosses* à Comprian et quantités modérées sur les autres points.

Secteur Ouest : Quantités élevées au stade *petites* sur tous les points, sauf Arès. Quantité modérée au stade *petites évoluées* à Piquey, faible à Arès, et aucune d'observation sur les autres sites. Quantités modérées au stade *moyennes* à Piquey et Arès, absence sur les autres points. Quantités élevées au stade *grosses* sur tous les sites, sauf Arguin.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 13 juillet 2026.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>