



Prélèvements du 3 août 2026
BM = 15h12


	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	25,5	33,6	10 200 ↗	1 165 ↘	35 ↘	35 ↘
	Gujan	25,8	33,1	2 625 ↗	70 ↘	35 ↗	0 ↗
	Comprian	25,7	33,2	5 820 ↗	745 ↘	360 ↗	225 ↗
Secteur Ouest	Courbey	24,6	34,4	12 975 ↗	990 ↘	0 ↘	70 ↗
	Piquey	24,8	34,4	13 840 ↘	360 ↘	0 ↘	0 ↘
	Arès	25,1	34,4	19 240 ↗	3 320 ↗	40 ↗	40 ↘
	Arguin	24,5	34,6	14 915 ↗	1 695 ↗	0 ↘	0 ↘
Moyenne		25,1	34,0	11 374	1 192	67	53

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.


Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m

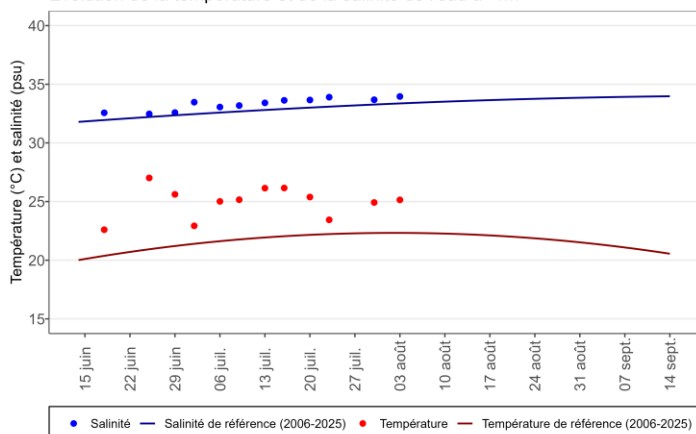

Evolution des cohortes de larves d'huîtres en 2026

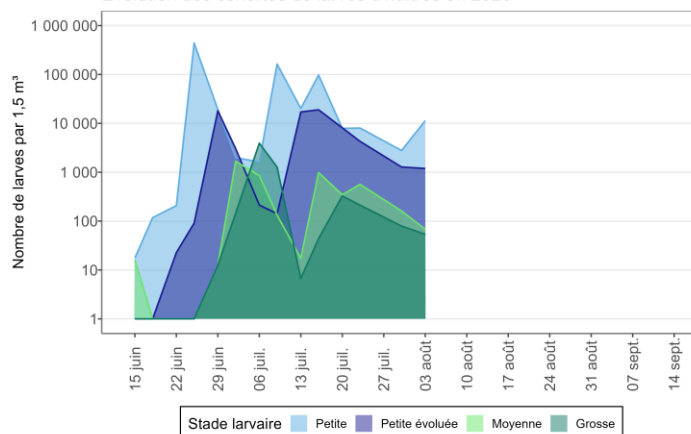

Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+2,8°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+0,6‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Secteur Est : Quantités élevées de larves aux stades *petites* et *petites évoluées* à Arams, modérées à Comprian et faibles à Gujan. Quantité élevée au stade *moyennes* à Comprian, quantités faibles sur les autres points. Quantité élevée au stade *grosses* à Comprian, faible à Arams et aucune observation à Gujan.

Secteur Ouest : Quantités élevées de larves au stade *petites* sur l'ensemble des points. Quantités élevées au stade *petites évoluées* à Arès et Arguin, modérées sur les autres sites. Quantité faible au stade *moyennes* à Arès, pas d'observation sur les autres points. Quantités faibles au stade *grosses* à Courbey et Arès, pas d'observation sur les deux autres sites.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 6 août 2026.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>