



				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
31/08/2026	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité* -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	21,3	33,8	90	30	0	0
Centre du Bassin	Mérignac			Pas de prélèvement : Panne de moteur			
Charente	La Moulière	20,9	34,2	630	0	0	0
	Fouras	21,0	34,3	200	0	0	0
Nord Charente	Ré Ste Marie	21,1	34,1	1 080	0	0	0
	Ré Loix	20,9	34,2	30	0	0	0
	Digolet (Marsilly)	21,4	34,2	240	0	0	0
Moyenne		21,1	34,1	378	5	0	0

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.


Les flèches ↗ ↘ ⇔ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰

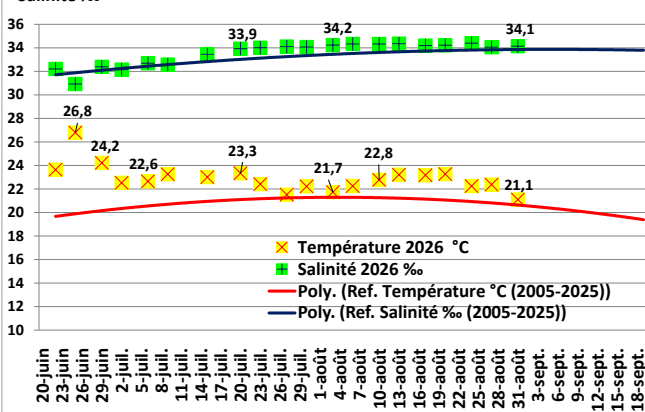





Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne est stable (34,1‰), proche de la normale de saison.

La température moyenne de l'eau est descendue de 1,3°C en 4 jours, avec une valeur semblable à la normale de saison (21,1°C).

Commentaires : Les stades larvaires

- **Seudre : Coux**
 - ⇒ Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;
- **Centre du bassin : Mérignac**
 - ⇒ Pas de prélèvement suite une avarie de moteur.
- **Embouchure de La Charente**
 - ⇒ Moulière
 - Faible quantité de Petites ;
 - ⇒ Fouras :
 - Faible quantité de Petites ;
- **Nord Charente**
 - ⇒ Sainte-Marie
 - Faible quantité de Petites ;
 - ⇒ Loix
 - Faible quantité de Petites ;
 - ⇒ Digolet
 - Faible quantité de Petites ;

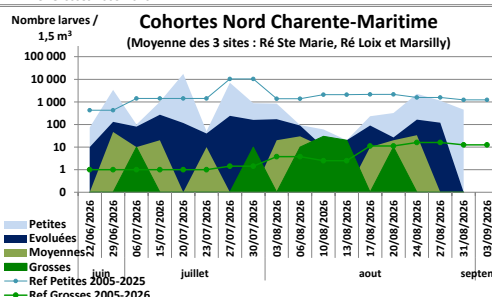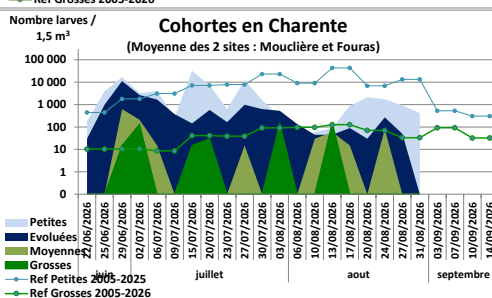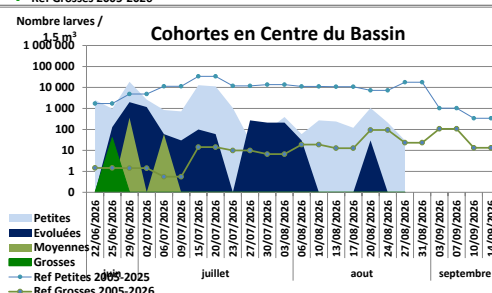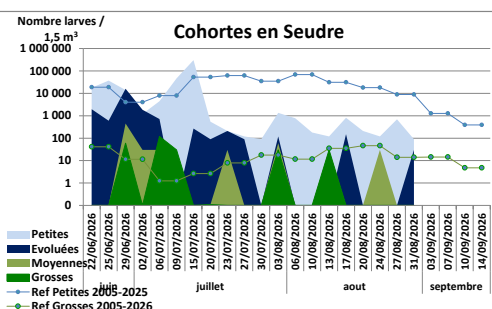

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 3 septembre 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>

et sur le site Velyger
<https://velyger.ifremer.fr/Acces-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.