



				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
03/09/2026	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité* -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	21,4	34,3	210 ↗	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒
	Centre du Bassin	20,7	34,2	60	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒
Charente	La Moulière	22,3	33,9	690 ↗	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒
	Fouras	22,5	34,2	1 350 ↗	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒
Nord Charente	Ré Ste Marie	21,4	34,4	0 ↘	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒
	Ré Loix	22,0	34,4	0 ↘	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒
	Digolet (Marsilly)	21,3	0,0	0 ↘	60 ↗	0 ⇒	70 ↗
Moyenne		21,7	34,2	578	0	0	0

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.


Les flèches ↗↘⇒ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰

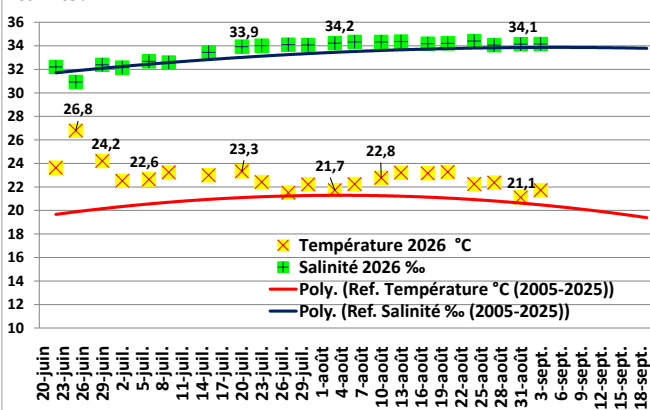





Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne est stable (34,2‰), proche de la normale de saison.

La température moyenne de l'eau est remontée à 21,7°C, soit +2°C au-dessus de la normale de saison (19,7°C).

Commentaires : Les stades larvaires

- **Seudre : Coux**
 - ⇒ Faible quantité de Petites ;
- **Centre du bassin : Mérignac**
 - ⇒ Faible quantité de Petites ;
- **Embouchure de La Charente**
 - ⇒ **Moulière**
 - Faible quantité de Petites ;
 - ⇒ **Fouras** :
 - Faible quantité de Petites ;
- **Nord Charente**
 - ⇒ **Sainte-Marie**
 - Aucune larve d'huître observée ;
 - ⇒ **Loix**
 - Aucune larve d'huître observée ;
 - ⇒ **Digolet**
 - Faibles quantités de Petites évoluées et de Grosses ;

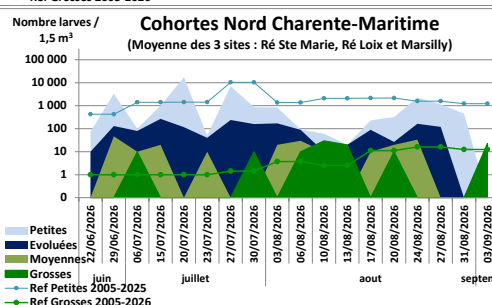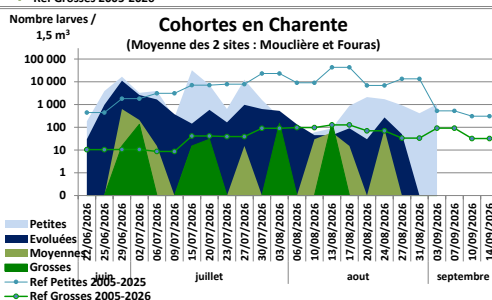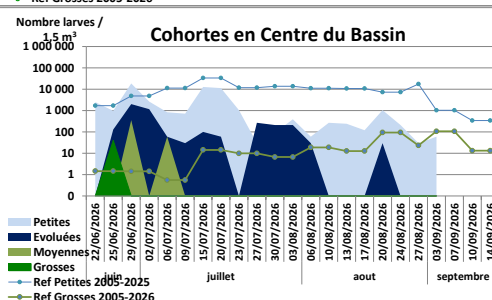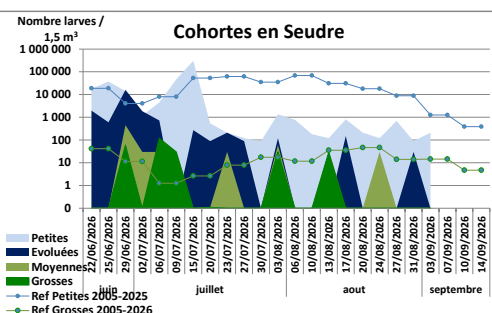

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 7 septembre 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>

et sur le site Velyger
<https://velyger.ifremer.fr/Access-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.