



				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
10/09/2026	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	21,1	34,4	30 ⇒	0 ⇩	0 ⇒	0 ⇒
Centre du Bassin	Mérignac	21,1	33,9	0 ⇒	0 ⇩	0 ⇒	0 ⇒
Charente	La Moulière	21,5	34,4	30 ⇒	210 ⇩	30 ⇩	0 ⇒
	Fouras	21,3	32,1	30 ⇩	0 ⇒	0 ⇩	0 ⇒
Nord Charente	Ré Ste Marie	Fin du suivi sur le nord du littoral charentais le 3 septembre 2026.					
	Ré Loix						
	Digolet (Marsilly)						
Moyenne		21,3	33,7	23	53	8	0

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.


Les flèches ⇩⇨⇩ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰

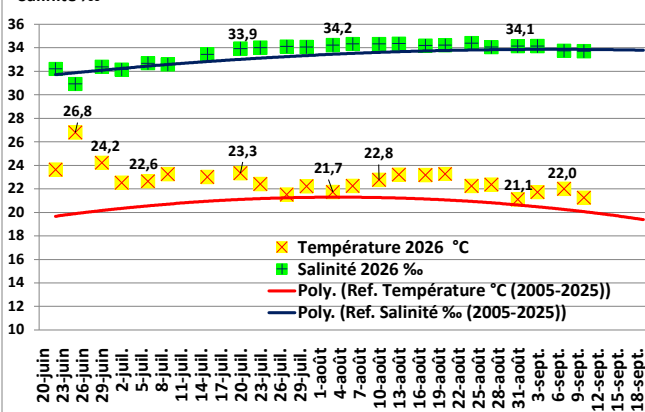

Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).


La salinité moyenne est stable, proche de la normale de saison avec 33,7‰.

La température moyenne de l'eau (21,3°C) est +1°C au-dessus de la normale de saison.

Commentaires : Les stades larvaires

- **Seudre : Coux**
⇨ Faible quantité de *Petites* ;
- **Centre du bassin : Mérignac**
⇨ Aucune larve observée ;
- **Embouchure de La Charente**
⇨ Moulière
○ Faibles quantités de *Petites*, *Petites évoluées* et *Moyennes* ;
⇨ Fouras :
○ Faible quantité de *Petites* ;
- **Nord Charente**
⇨ Sainte-Marie, Loix et Digolet

Le suivi est terminé sur ce secteur.

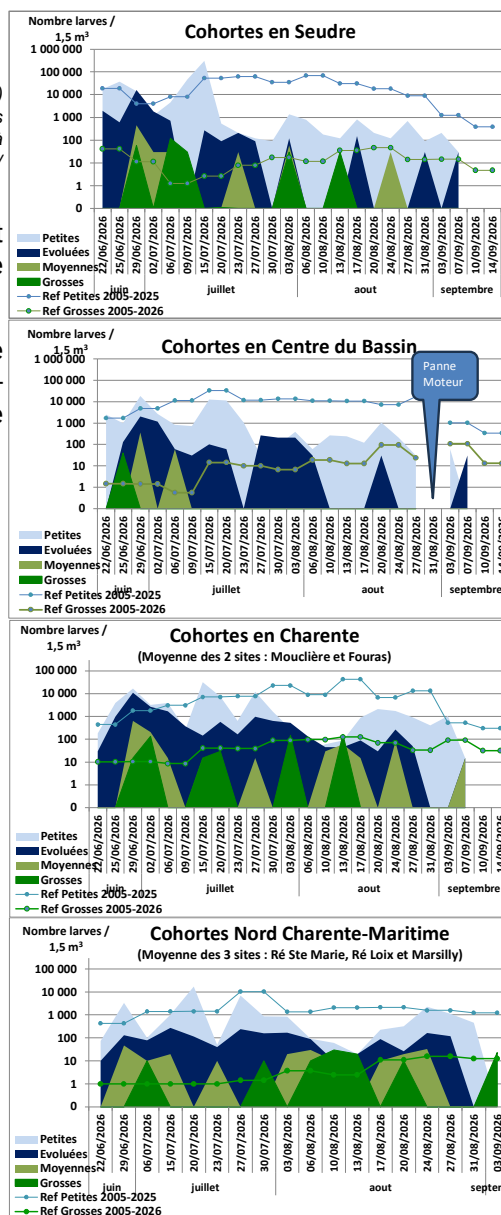

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 14 septembre 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>

et sur le site Velyger
<https://velyger.ifremer.fr/Access-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.